



ENSAYOS DE ESTANQUEIDAD AL AGUA

Empresa: **C3 SYSTEM, S.L.**
C/ Juan De Herrera nº 34.
Elche Parque Industrial.
03203 - Elche. Alicante.

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.

Producto: **Cerramiento acristalado sin perfiles verticales.**

Modelo: **Serie: SEEGLOSS MAX.**


Dimensiones (AnxAI): **3000 mm x 2630 mm**

Material: **Aluminio.**

Acristalamiento: **Vidrio Templado de 12mm**


Fecha de Ensayo: **16.12.14**

Sección y/o fotografía

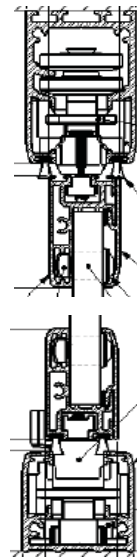

Estanqueidad al agua

CLASE 1A

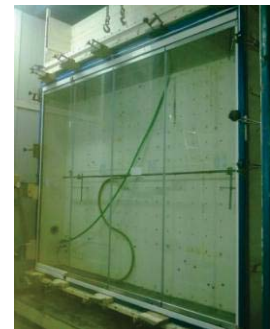

Navarrete a 18 de Diciembre de 2014

Firmado digitalmente por
NOMBRE GARCIA VIGUERA LUIS
- NIF 16537975D
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT
Clase 2 CA, ou=500790026,
cn=NOMBRE GARCIA VIGUERA
LUIS - NIF 16537975D
Fecha: 2014.12.22 14:36:58
+01'00'

Luis García Viguera
Responsable Técnico

El presente documento extrae y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 238336 de fecha 16.12.14
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentación referida.