



Documento N° 232219


ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE.

Empresa: **C3 SYSTEMS, S.L.**
C/Juan de Herrera nº 34.
Elche. Alicante.

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.

Producto:	Cerramiento acristalado sin perfiles verticales.
Modelo:	Serie: SEEGLASS ECO.
Dimensiones (AnxAI):	2300 mm x 2000 mm
Material:	Aluminio.
Acristalamiento:	Templado de 8 mm de espesor
Fecha de Ensayo:	10.10.12

Sección y/o fotografía:

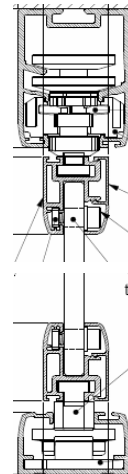

Permeabilidad al aire

CLASE 2



Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.

Navarrete a 25 de Octubre de 2012

Luis García Viguera
Responsable Técnico

El presente documento extrae y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n° 232219 de fecha 10.10.12. Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de la documentación referida.